


Poços	Turbidez	Fluoreto	Cloro
Creche	0,6	0	0
Chimarrão	0,4	0,1	0
Escola	0,8	0,1	0
Garagem	0,1	0,1	0
Santa Catarina	0,3	0,2	0
São José	0,4	0,1	0

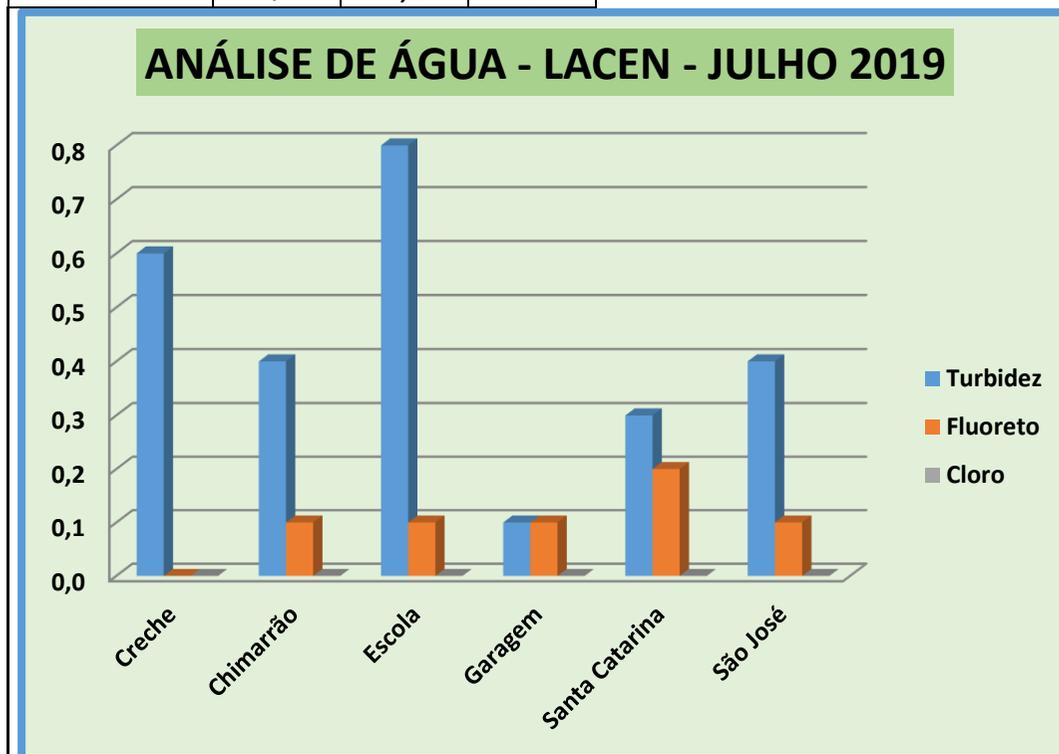

**Observação:** Neste mês, não foi realizada análise do índice de Cloro de nenhum dos Poços.

**Análise Microbiológica:** Ausente para Coliformes Totais e Termotolerantes.


**Informação:** Vigilância Sanitária Municipal de André da Rocha

**Fonte:** Laboratório Central do Estado - LACEN

Poços	Turbidez	Cor	pH	Cloro
-------	----------	-----	----	-------

Morro da Vigia	0,00	0,5	7,77	0,68
Levino Ferreira	0,00	1,6	6,91	0,52
Chimarrão	0,00	0,5	6,54	1,19
Escola e Creche	0,00	2,0	6,86	0,28
Garagem	0,00	0,3	6,03	0,96
Santa Catarina	0,00	0,6	7,14	0,68
São José	0,00	0,4	7,43	0,56

### ANÁLISE DA ÁGUA - ARTIBRÁS - JULHO 2019

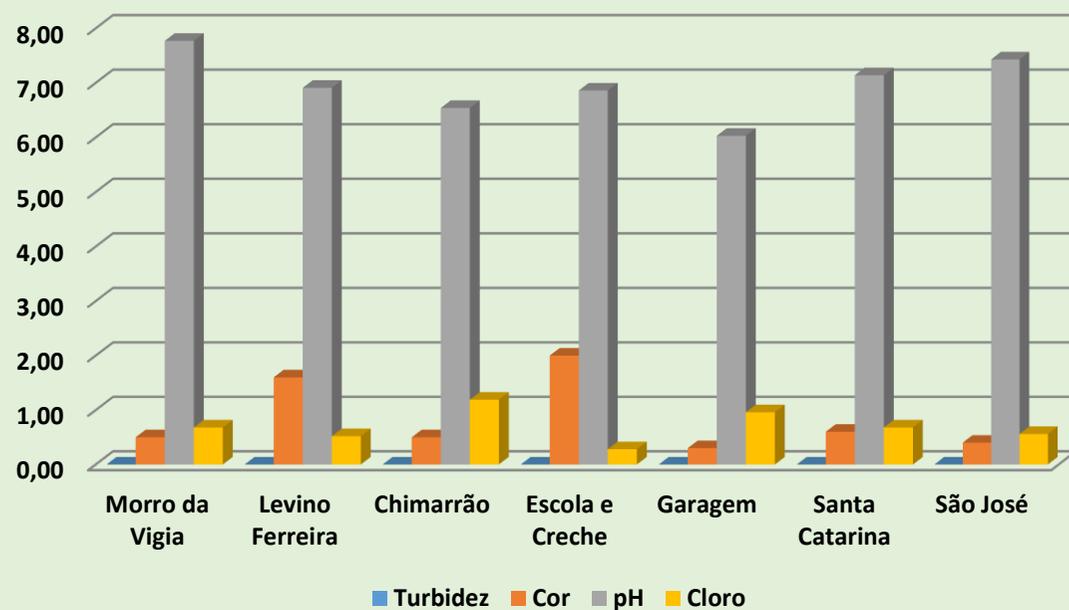

**Análise Microbiológica:** Ausente para Coliformes Totais e Termotolerantes.

**Informação:** Vigilância Sanitária Municipal de André da Rocha

**Fonte:** Artibras Saneamento e Engenharia.